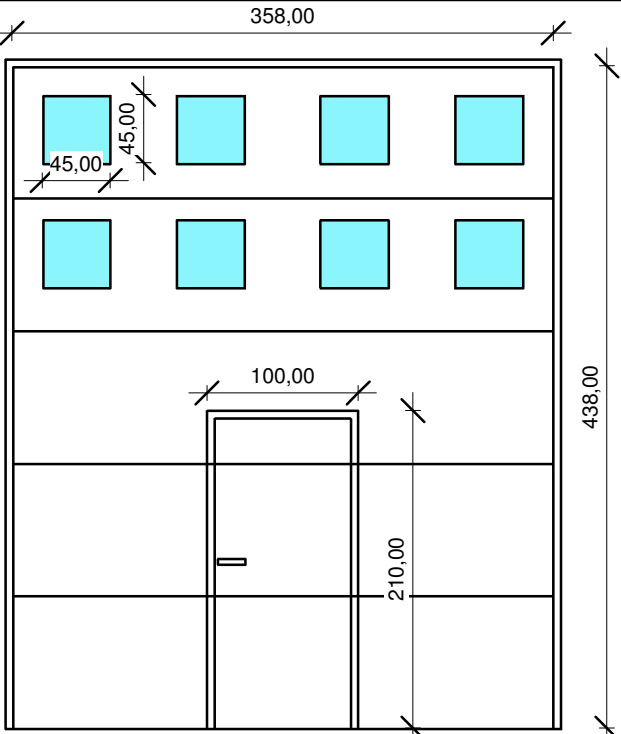
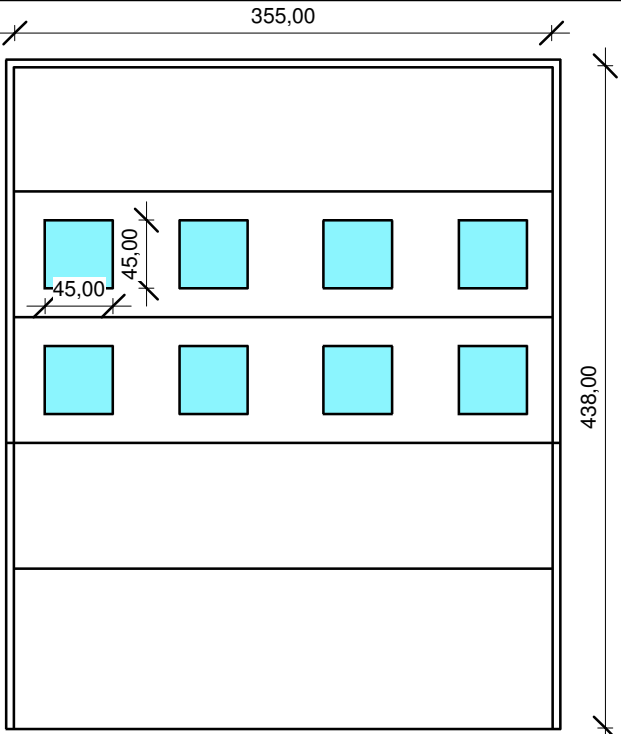


Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego - Rysunki techniczne

Budynek biurowo – techniczny

Oznaczenie	Brama segmentowa B01	Brama segmentowa B02
Schemat		
MIN. WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC	415 x 358 [cm]	438 x 355 [cm]
ILOŚĆ [szt]	2	4
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BRAK	BRAK
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2*K]	≤ 1,3 [W/m2*K]	≤ 1,3 [W/m2*K]
OTWIERANIE	PATRZ UWAGI	PATRZ UWAGI
KOLOR RAL wew/zew	KOLOR RAL 9010/7016	KOLOR RAL 9010/7016
DRZWI SERWISOWE	WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC MIN. 90 x 200 [cm]	BRAK

UWAGI :

- 1) WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY JAKO CAŁOŚCI
- 2) DRZWI SERWISOWE WRAZ Z ZAMKIEM,PROGIEM, SAMOZAMYKACZEM POZOSTAŁY OSPRZĘT STANDARD
- 3) OKNA PLASTIKOWE
- 4) DLA CZTERECH BRAM OTWIERANIE AUTOMATEM, DLA POZOSTAŁYCH OTWIERANIE PRZEKŁADNIĄ ŁAŃCUCHOWĄ
- 5) MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA WIZJI LOKALNEJ

Nowak Transport S.C

Termomodernizacja
budyneków Nowak
Transport S.C

Hala nr 1

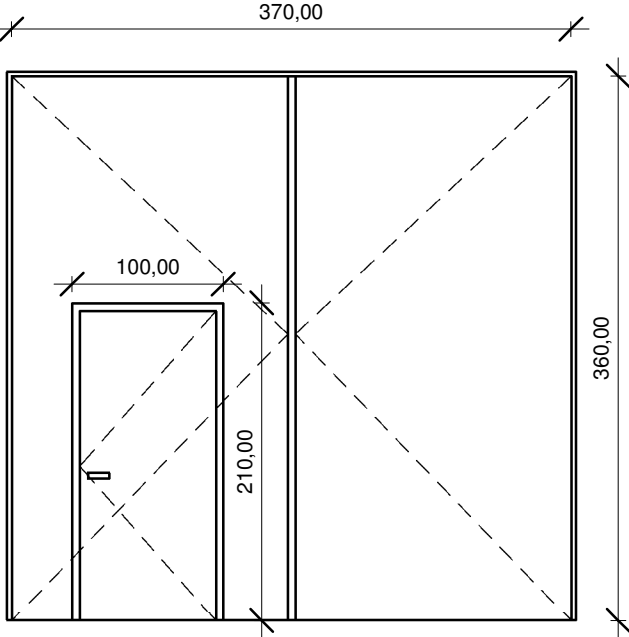
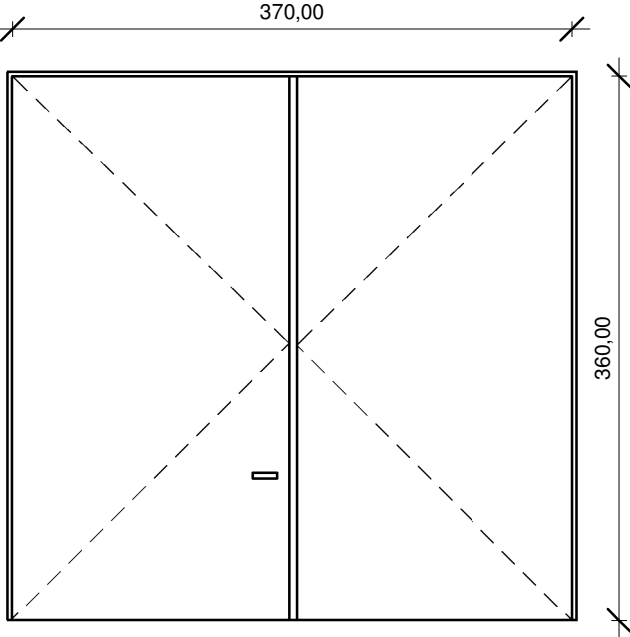
Oznaczenie	Brama segmentowa B03
Schemat	
MIN. WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	415 x 358 [cm]
ILOŚĆ [szt]	4
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BRAK
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2*K]	≤ 1,3 [W/m2*K]
OTWIERANIE	PATRZ UWAGI
KOLOR RAL wew/zew	KOLOR RAL 9010/7016
DRZWI SERWISOWE	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC MIN. 90 x 200 [cm]

UWAGI :

- 1) WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY JAKO CAŁOŚCI
- 2) DRZWI SERWISOWE WRAZ Z ZAMKIEM,PROGIEM, SAMOZAMYKACZEM POZOSTAŁY OSPRZĘT STANDARD
- 3) OKNA PLASTIKOWE
- 4) DLA WSZYSTKICH OTWIERANIE PRZEKŁADNIĄ ŁAŃCUCHOWĄ
- 5) MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA WIZJI LOKALNEJ

Nowak Transport S.C

Termomodernizacja
budynków Nowak
Transport S.C

Oznaczenie	Brama dwuskrzydłowa B04	Brama dwuskrzydłowa B05
Schemat		
MIN. WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	360 x 370 [cm]	360 x 370 [cm]
ILOŚĆ [szt]	1	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BRAK	BRAK
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2*K]	≤ 1,3 [W/m2*K]	≤ 1,3 [W/m2*K]
OTWIERANIE	NA ZEWNĄTRZ	NA ZEWNĄTRZ
KOLOR RAL wew/zew	KOLOR RAL 9010/7016	KOLOR RAL 9010/7016
DRZWI SERWISOWE	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC MIN. 90 x 200 [cm]	BRAK

UWAGI :

1) WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA DLA BRAMY JAKO CAŁOŚCI
2) DRZWI SERWISOWE WRAZ Z ZAMKIEM,PROGIEM,
SAMOZAMYKACZEM POZOSTAŁY OSPRZĘT STANDARD
3) MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA WIZJI LOKALNEJ

Hala nr 2

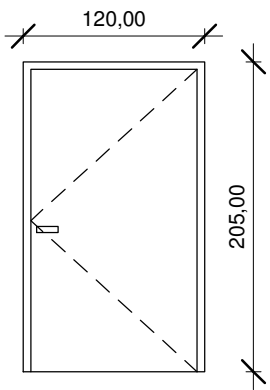
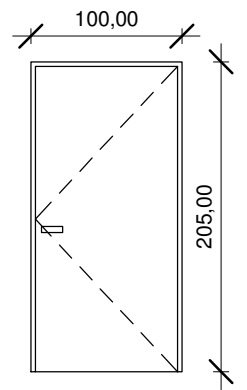
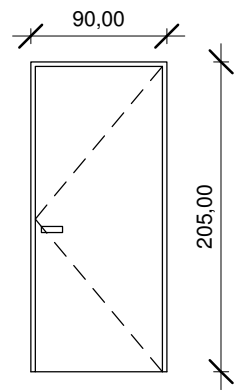
Nowak Transport S.C

Termomodernizacja
budynków Nowak
Transport S.C

Budynek biurowo –
techniczny

Hala nr 1

Hala nr 1

OZNACZENIE DRZWI	DZ S1	DZ D1	DZ D2
SCHEMAT			
WYMIAR OTWORU W MURZE	120 x 205 [cm]	100 x 205 [cm]	90 x 205 [cm]
MIN. WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	105 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	80 x 200 [cm]
ILOŚĆ L/P	--/3	--/1	--/1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BRAK	BRAK	BRAK
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m ² *K]	1,3 [W/m ² *K]	1,3 [W/m ² *K]	1,3 [W/m ² *K]
MATERIAŁ	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE
KOLOR RAL :	7016	7016	7016
PRZEZNACZENIE	DRZWI ZEWN.	DRZWI ZEWN.	DRZWI ZEWN.

Termomodernizacja budynków
Nowak Transport S.C

Zestawienie drzwi
zewnętrznych