



Zielona Góra, 26.05.2020 r.

JRP-150/20

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu  
nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-04b**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-04b.**

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Zadania pn.: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II”, nr POLiŚ/2.3/NFOŚiGW-04b, informują, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z zakresem robót kanały o średnicach od DN 500 do DN 800 należy poddać renowacji rękawem filcowym nasączonym żywicą epoksydową. Prosimy o wyjaśnienie, czy dla kanałów o średnicy powyżej 800 mm należy zastosować rękaw filcowy nasączony żywicą poliestrową nie zawierającą styrenu?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wymaga zastosowania żywicy poliestrowej nie zawierającej styrenu.

**Pytanie nr 2:**

Czy na trasie renowacji kanałów o średnicy powyżej 800 mm występują włączenia na ostro przykanalików do kanału głównego wymagające uszczelnienia kształtkami kapeluszowymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości kształtek kapeluszowych, które należy przyjąć do wyceny oferty?

**Odpowiedź nr 2:**

Na trasie renowacji kanałów o średnicy powyżej 800 mm należy przyjąć ok. 3 szt włączeń na ostro do kanału głównego wymagających uszczelnienia kształtką kapeluszową o długości ok. 1,5m (odpowietrzniki).

**Pytanie nr 3:**

W OPZ w pkt. 5.1.2.8. Renowacja studni kanalizacyjnych wskazano: „W szczególności, wg wskazania Inspektora, w studniach należy wymienić właz kanalizacyjny”. Prosimy o wskazanie orientacyjnej ilości włazów do wymiany, jaką Oferenci powinni przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź nr 3:**

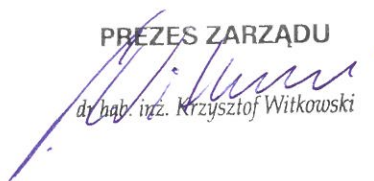
Należy przyjąć wymianę ok. 10 szt włazów.

**Pytanie nr 4:**

W OPZ w pkt. 2.1.3 Materiały do renowacji studni kanalizacyjnych wskazano: „montaż nowych stopni żłazowych żeliwnych powlekanych”. W związku z tym, że na rynku nie występują stopnie żeliwne powlekane, prosimy o informację, czy do oferty należy przyjąć stopnie żeliwne czarne, czy też stopnie ze stali zwykłej lub nierdzewnej w otulinie tworzywowej?

**Odpowiedź nr 4:**

Należy przyjąć stopnie ze stali konstrukcyjnej w otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym.

PREZES ZARZĄDU  
  
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski